


Testikohde 1


Kiinteistötyyppi	Asuinkerrostalo
Lämmitysmuoto:	Kaukolämpö
Ilmanvaihtojärjestelmä:	Keskitetty poisto
Rakennusvuosi	2003
Rakennustilavuus, m ³	11480
Bruttoala, m ²	3545
Asukasmäärä	90

Ominaiskulutukset

Normeerattu lämpö
7/2025 - 6/2026


Sähkö

7/2025 - 6/2026



Vesi


7/2025 - 6/2026




Energian ja veden käyttö raportointijaksolla

Jakso tähän mennessä	Raportointijakso 7/2025 - 6/2026	Vertailujakso 7/2024 - 6/2025	Muutos
Lämpö, MWh	446	381	17.1 %
Normeerattu lämpö, MWh	427	403	5.9 %
Sähkö, kWh	85673	83311	2.8 %
Vesi, m ³	5594	5246	6.6 %
Jäähdytysenergia, MWh			
Koko jakso, sis. ennuste	Raportointijakso	Vertailujakso 7/2024 - 6/2025	Muutos
Lämpö, MWh	446	381	17.1 %
Normeerattu lämpö, MWh	427	403	5.9 %
Sähkö, kWh	85673	83311	2.8 %
Vesi, m ³	5594	5246	6.6 %
Jäähdytysenergia, MWh			

Lämmitys- ja jäähdytysenergia, MWh

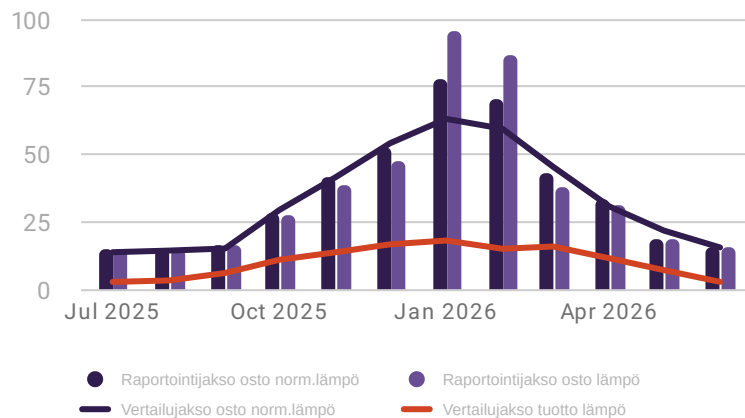


Kaukolämpöveden jäähdytys, °C

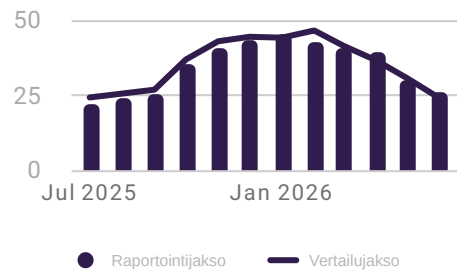Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähdytys
lämmityskaudella (1.10.–31.3.) on hyvä (42 °C).

Lämmitysenergian kulutusten trendi on noususuuntainen, mutta taso on vastaavien kiinteistöjen keskiarvoa matalampi.

Sähkö, kWh

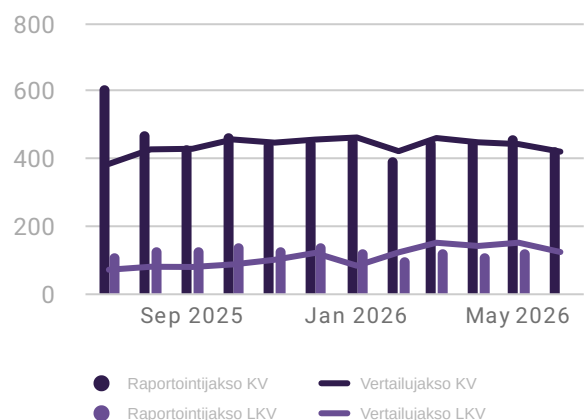Kulutusten trendi on noususuuntainen, ja taso on vastaavien
kiinteistöjen keskiarvoa korkeampi.Vesi, m³Kulutusten trendi on noususuuntainen, ja taso on vastaavien
kiinteistöjen keskiarvoa korkeampi.